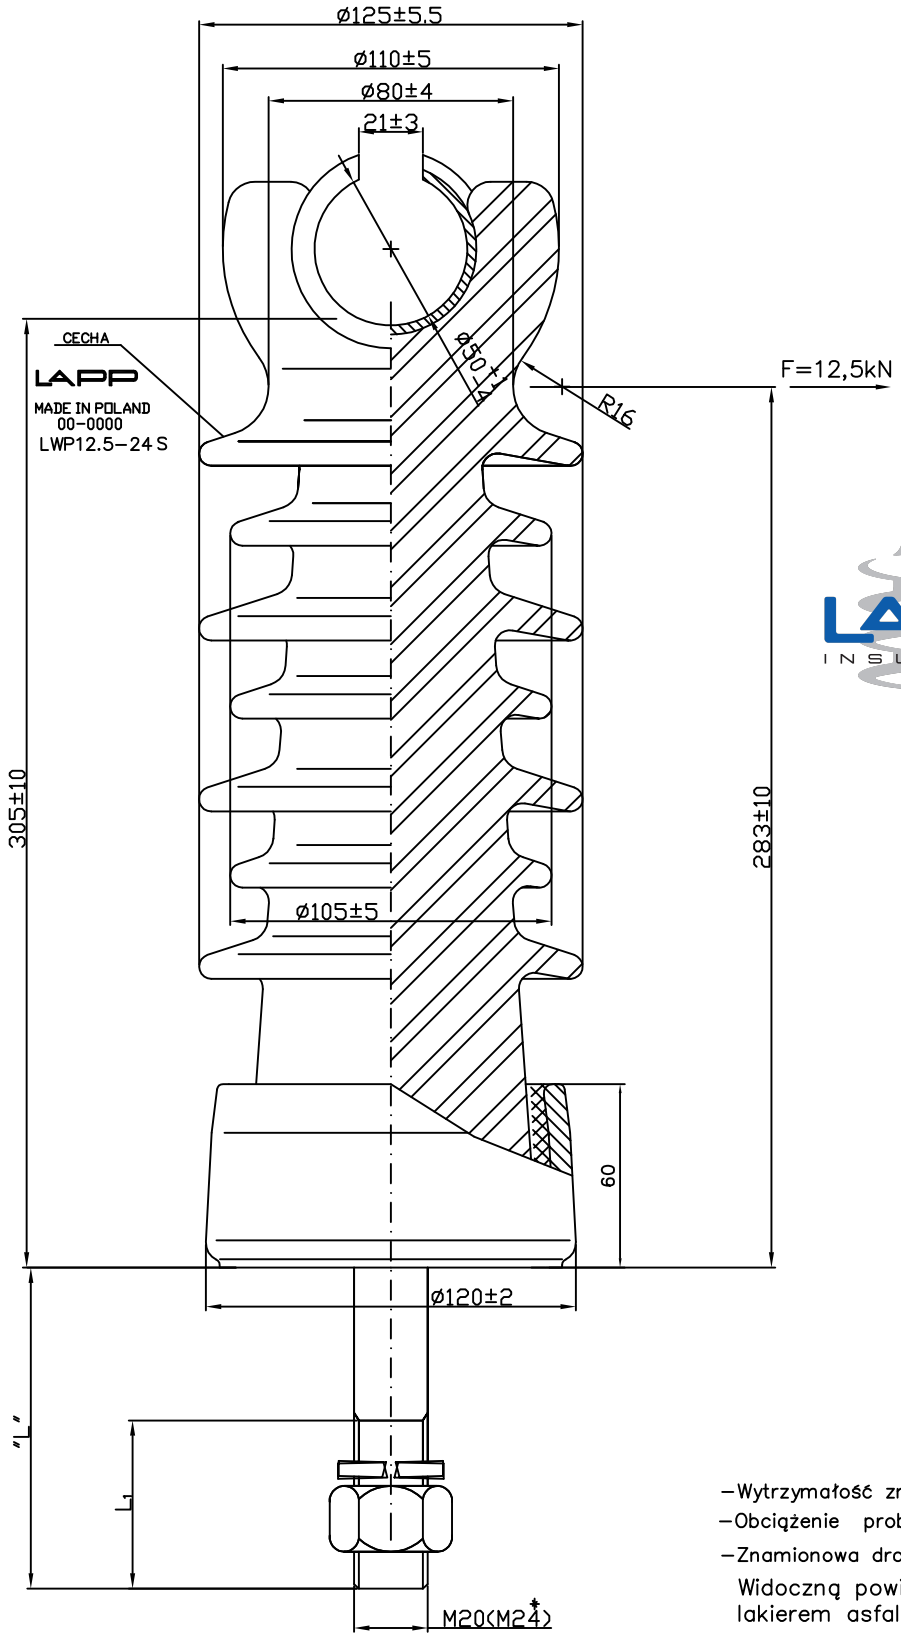

Elektronicznie podpisany przez Jacek Jaros
Data: 2021.04.27 11:30:53 +02'00'

- Wytrzymałość znamionowa na zginanie/kN/: 12.5
- Obciążenie probiercze /kN / : 10
- Znamionowa droga upływu /mm /: 480

Widoczną powierzchnię spoiwa zabezpieczyć lakierem asfaltowym

NF	L.p	OZNACZENIE IZOL.	L_1 /mm/	L /mm/
3040.3.Br.A	2/45	LWP12,5-24S M20X45	40	45
	2/60	LWP12,5-24S M20X60	55	60
	2/105	LWP12,5-24S M20X105	55	105
	2/140	LWP12,5-24S M20X140	90	140
3040.4.Br.A	4/45	LWP12,5-24S M24X45	40	45
	4/60	LWP12,5-24S M24X60	55	60
	4/105	LWP12,5-24S M24X105	55	105
	4/140	LWP12,5-24S M24X140	90	140

Oznacz.		Nazwa części	Nr.rysunku	Szkliwo	Tworzywo
8	1	Wkładka			Prolipropylen+UV
7	1	Podkładka ø90x1			papa asfal.PN/B-27617
6	1	Spoiwo siarkowe			TS PN/E-30000
5	1	Nakrętka	PN/M-82144	Z/Zn52	
4	1	Podkładka sprężysta	PN/M-82008	Z/Zn52	65G PN/H-84032
3	1	Trzon M20(24)xL	PN/H-93210	Z/Zn52	St4 PN/E-84020
2	1	Okucie M 297		cynkow.ogniowo	EN-GJMW-450-7
1	1	Porcelana		Brązowe; szare białe; zielone	C130 IEC672-3

Tolerancja wykon. wg kl.zw.PN/E-06306 einfache Klasse DIN 40680

Podziałka | Waga /kg/

	Data	Nazwisko
Konstr.		
Rysow.	10.02.06	A.Januszkiewicz
Sprawdz.	10.02.06	M.Faliński
Zatw.	10.02.06	H.Borg

IZOL.LINIOWY STOJĄCY LWP12,5-24S

LAPP INSULATORS

Rysunek wyk.wg: PN-90/E-91040

LWP 12,5-24S

NF-3040.3.(4)

3040.3.Br.A

L.P.	Zmiana	Nazwisko	Data